


ГРАФІК COP МОНОБЛОК RAY-10MN RAYMER залежність температури навколишнього середовища та температури гарячої води на виході, фреон R410A

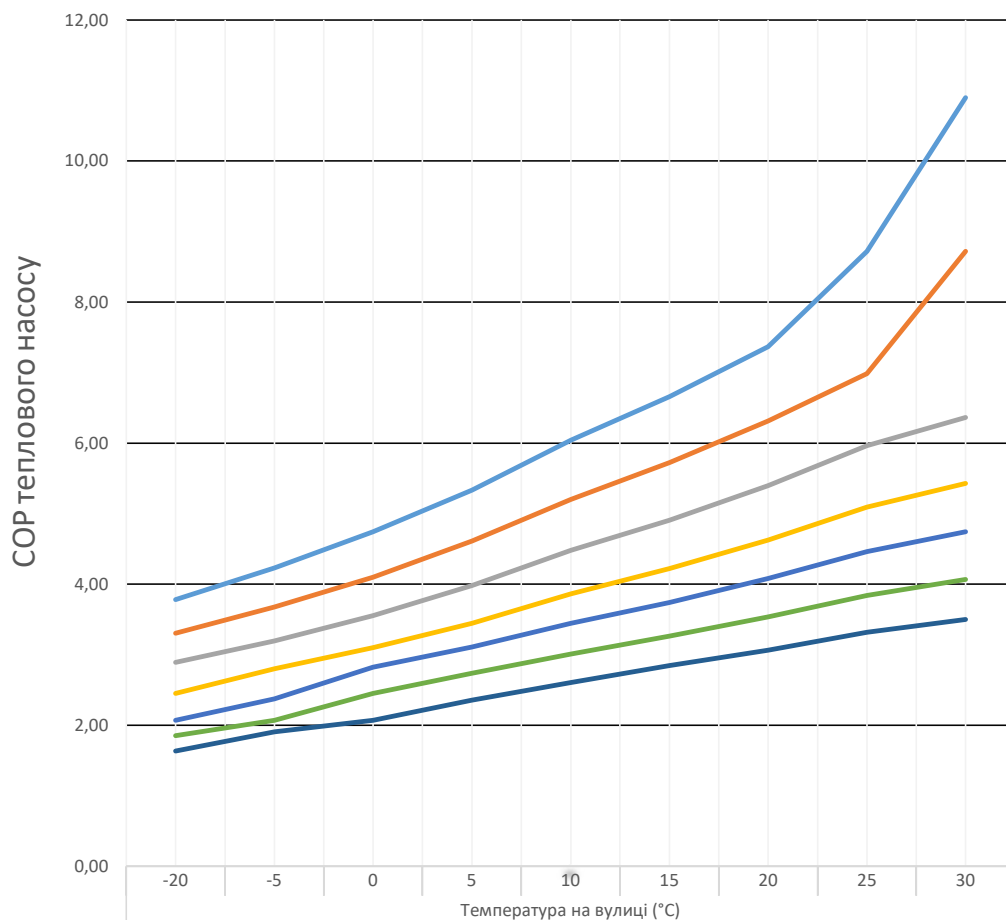

	Температура на вулиці (°C)								
	-20	-5	0	5	10	15	20	25	30
Температура в системі опалення (°C) 30	3,78	4,23	4,74	5,33	6,04	6,66	7,37	8,72	10,90
Температура в системі опалення (°C) 35	3,30	3,67	4,10	4,61	5,20	5,72	6,31	6,99	8,72
Температура в системі опалення (°C) 40	2,89	3,19	3,55	3,98	4,48	4,91	5,40	5,96	6,37
Температура в системі опалення (°C) 45	2,45	2,80	3,10	3,44	3,86	4,22	4,62	5,09	5,43
Температура в системі опалення (°C) 50	2,07	2,38	2,82	3,11	3,44	3,74	4,08	4,46	4,74
Температура в системі опалення (°C) 55	1,85	2,07	2,45	2,74	3,01	3,26	3,53	3,84	4,07
Температура в системі опалення (°C) 60	1,64	1,91	2,07	2,35	2,61	2,84	3,06	3,31	3,50