


ГРАФІК COP МОНОБЛОК **RAY-15MN RAYMER** залежність температури навколишнього середовища та температури гарячої води на виході, фреон R410A

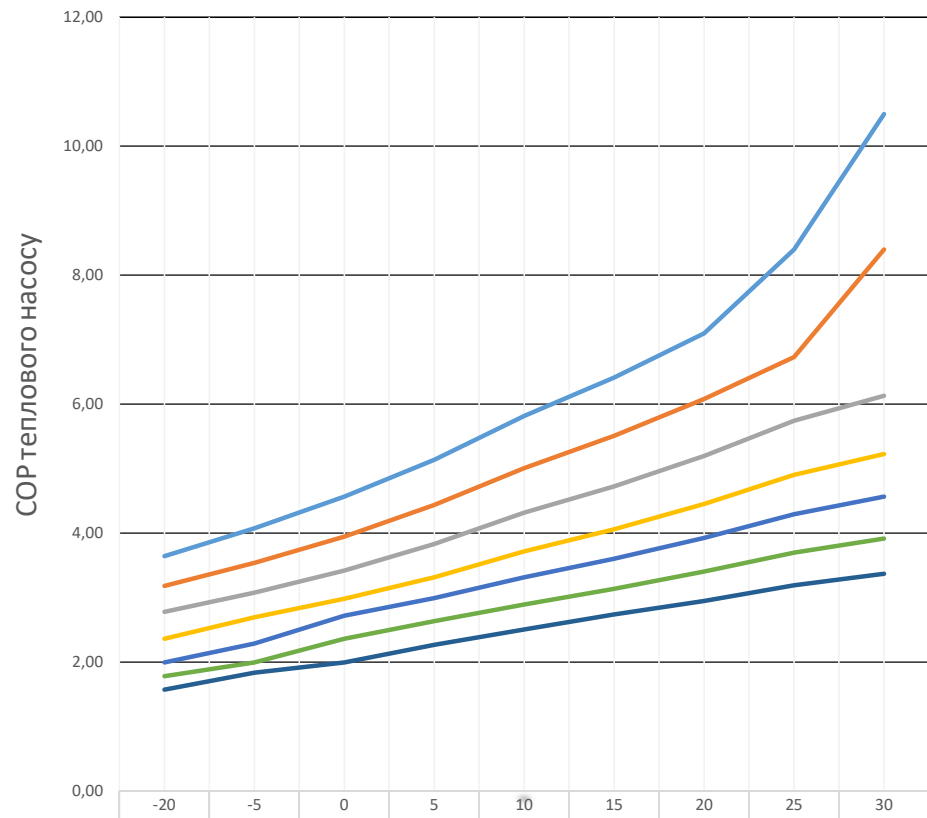

Температура в системі опалення (°C)	Температура на вулиці (°C)									
	-20	-5	0	5	10	15	20	25	30	
30	3,64	4,07	4,57	5,13	5,82	6,42	7,10	8,40	10,50	
35	3,18	3,54	3,95	4,44	5,01	5,51	6,08	6,73	8,40	
40	2,78	3,08	3,42	3,83	4,32	4,73	5,20	5,74	6,13	
45	2,36	2,70	2,98	3,32	3,72	4,06	4,45	4,90	5,23	
50	2,00	2,29	2,72	2,99	3,32	3,60	3,93	4,29	4,57	
55	1,79	2,00	2,36	2,64	2,90	3,14	3,40	3,70	3,92	
60	1,58	1,84	2,00	2,27	2,51	2,74	2,95	3,19	3,37	