


ГРАФІК COP МОНОБЛОК **RAY-23MN** RAYMER залежність температури навколишнього середовища та температури гарячої води на виході, фреон R410A

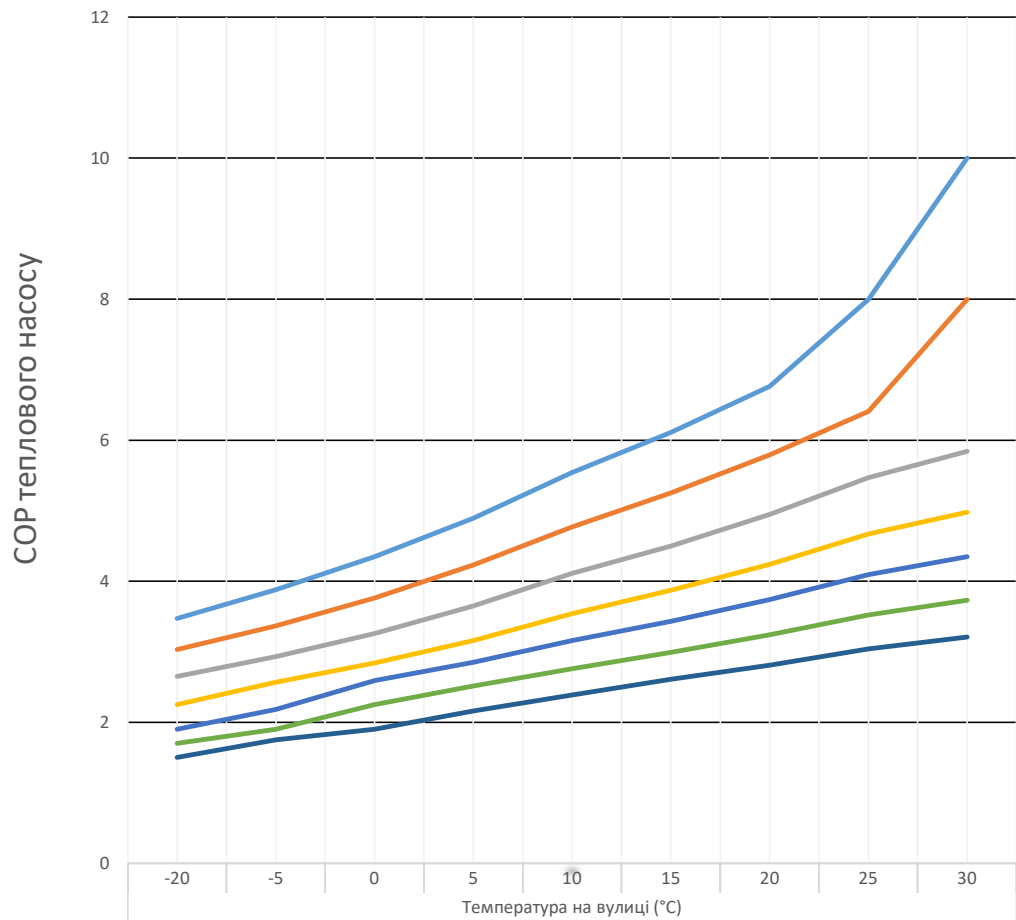

	-20	-5	0	5	10	15	20	25	30
Температура в системі опалення (°C) 30	3,47	3,88	4,35	4,89	5,54	6,11	6,76	8	10
Температура в системі опалення (°C) 35	3,03	3,37	3,76	4,23	4,77	5,25	5,79	6,41	8
Температура в системі опалення (°C) 40	2,65	2,93	3,26	3,65	4,11	4,5	4,95	5,47	5,84
Температура в системі опалення (°C) 45	2,25	2,57	2,84	3,16	3,54	3,87	4,24	4,67	4,98
Температура в системі опалення (°C) 50	1,9	2,18	2,59	2,85	3,16	3,43	3,74	4,09	4,35
Температура в системі опалення (°C) 55	1,7	1,9	2,25	2,51	2,76	2,99	3,24	3,52	3,73
Температура в системі опалення (°C) 60	1,5	1,75	1,9	2,16	2,39	2,61	2,81	3,04	3,21